

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Чувашской Республике - Чувашии

(Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии)

428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-кт, д. 3Д, телефон: (8352)58-17-13, факс: (8352) 58-53-07

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 60 г. Чебоксары, Эгерский б-р, д. 36/2 « 15 » апреля 2026 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора, государственной регистрации и лицензирования Степановой Анастасией Николаевной, при проведении профилактического визита в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» города Чебоксары, ИНН 2129038170, ОГРН 1022101278726,

выявлены следующие нарушения обязательных требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

1. В малом спальном блоке потолки туалетных помещений спальных комнат №№ 206, 205, 208, 204, 311 имеют множественные следы протеканий; потолки лестницы 4 этажа (ближе к приемной директора), комната уборочного инвентаря на 4 этаже имеют повреждения (трещины на поверхности потолка с отслоением покрытия); в большом спальном блоке потолок коридора № 209 имеет дефект (отслойка части штукатурки), потолок в туалетном помещении комнаты № 207 имеет дефекты и следы протекания, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20): Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В спальном блоке мебель в гардеробных помещениях, а именно шкафы, не имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств; в рекреационной зоне 4 этажа покрытие диванов и кресел имеет повреждение, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

п р е д п и с ы в а ю:

в срок до 17.08.2026:

1. Обеспечить потолки в туалетных помещениях спальных комнат №№ 206, 205, 208, 204, 311 в малом спальном блоке без следов протеканий; потолки лестницы 4 этажа (ближе к приемной директора), комнату уборочного инвентаря на 4 этаже без повреждений; в большом спальном блоке потолок коридора № 209 без дефектов, потолок в туалетном помещении комнаты № 207 без дефектов и следов протеканий.

2. Обеспечить в спальном блоке мебель (шкафы) в гардеробных помещениях, в рекреационной зоне 4 этажа диваны и кресла покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Рекомендуемые мероприятия: -

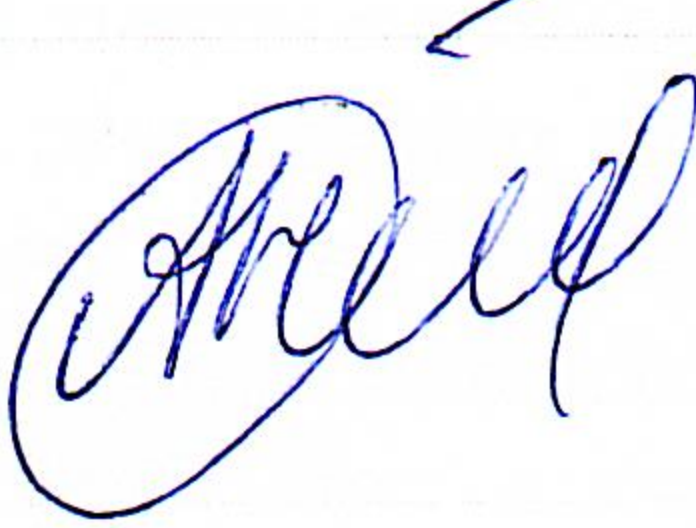

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д. 3Д тел./факс 8(352)58-33-10 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по адресу электронной почты gdip@21.rospotrebnadzor.ru в срок до «20» августа 2026 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

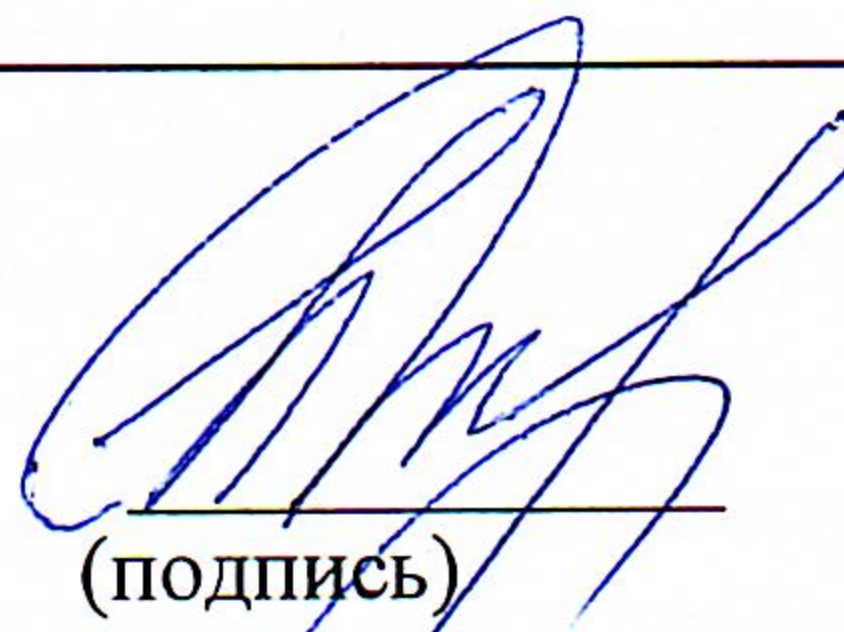
Согласно ст. 93 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее – ФЗ №248-ФЗ), при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение предписания на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение. Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьей 89 ФЗ №248-ФЗ для рассмотрения возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия.

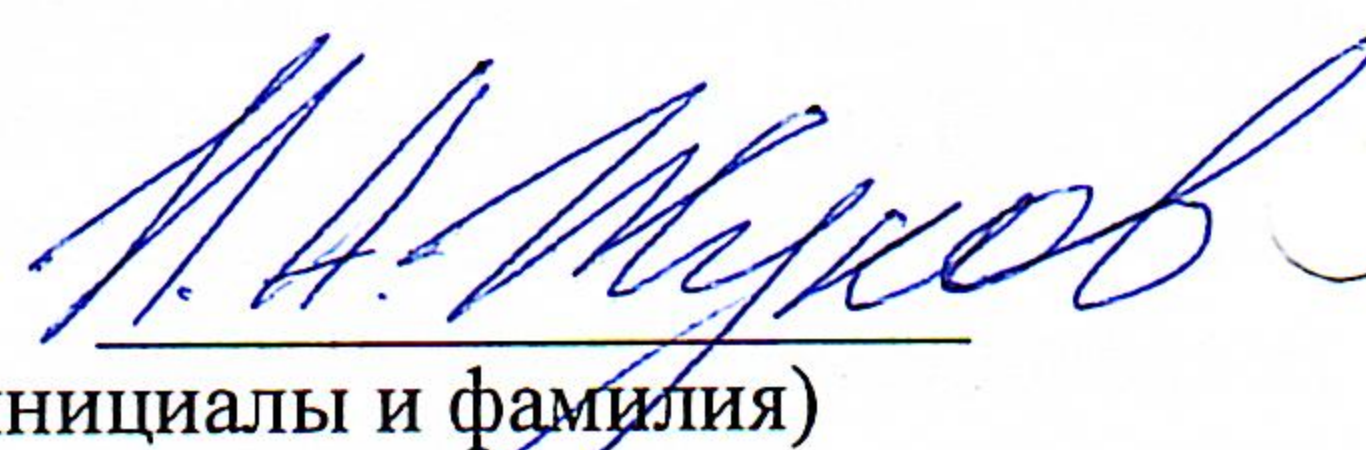
Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора, государственной регистрации и лицензирования</p> |  | <p>А.Н. Степанова</p> |
| <p>Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора, государственной регистрации и лицензирования</p> |  | <p>К.Е. Сабанова</p> |

С предписанием ознакомлен(а):

«15» 04 2026 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

